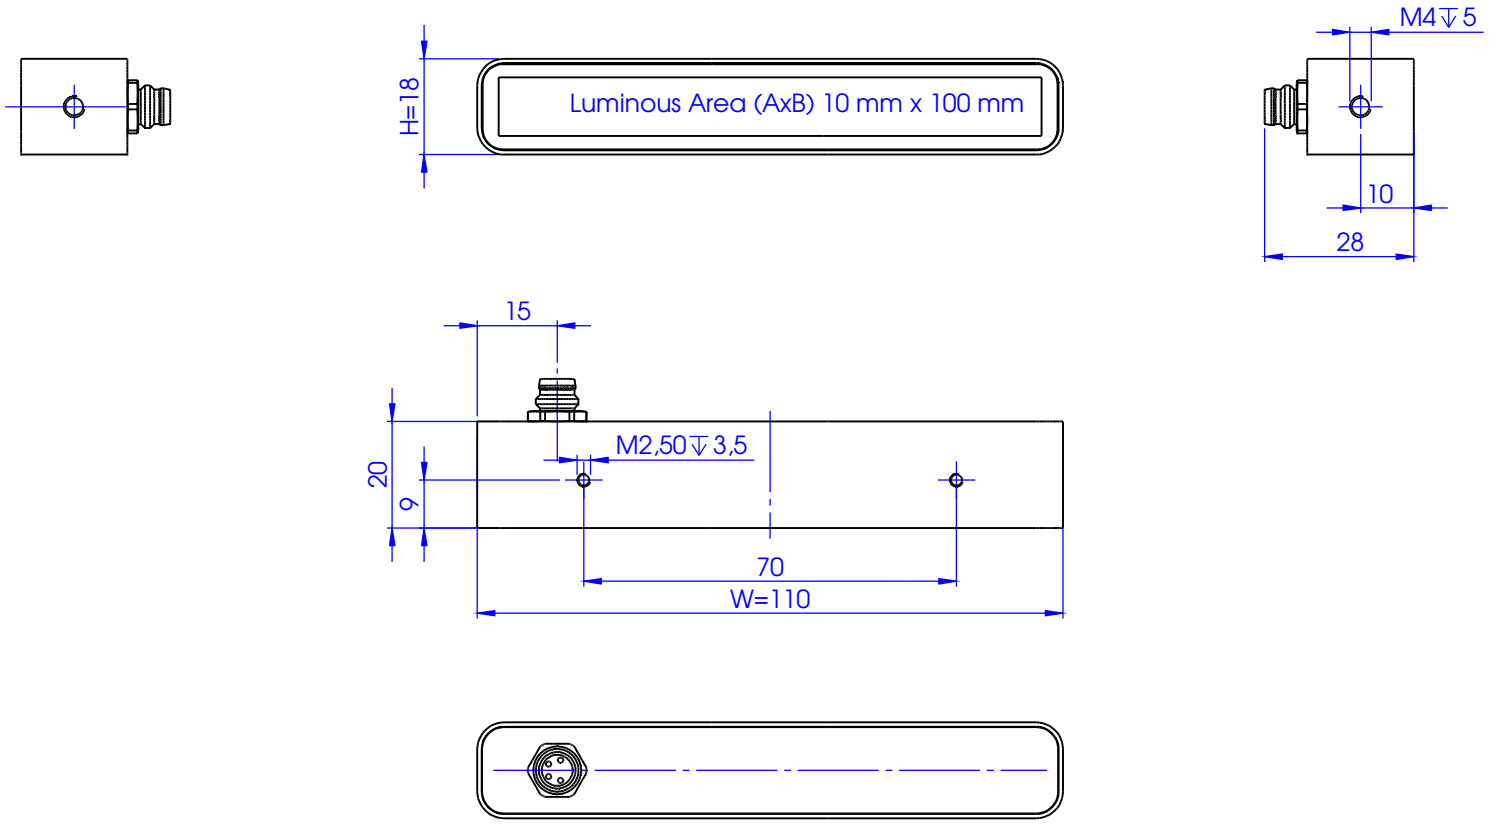

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

MBJ Imaging GmbH Jochim-Klindt-Straße 7 D-22926 Ahrensburg				Allgemein-toleranzen DIN ISO 2768-m			Maßstab: 1:1	Gewicht:
					Datum	Name	Barlight SBL-0110	
				Bearb.	12.09.2016	F.Lorenz		
				Gepr.	12.09.2016	F.Lorenz		
								Blatt 1/2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Verzeichnis: Z:\53 Zeichnungen\01 Einzelteile, Baugruppen\00695.01 Basisbaugruppe SBL-0110.SLDDRW				DIN A3